

Figure 1: Flush mounted with optional flush mounting frame




Figure 2: Surface mounted

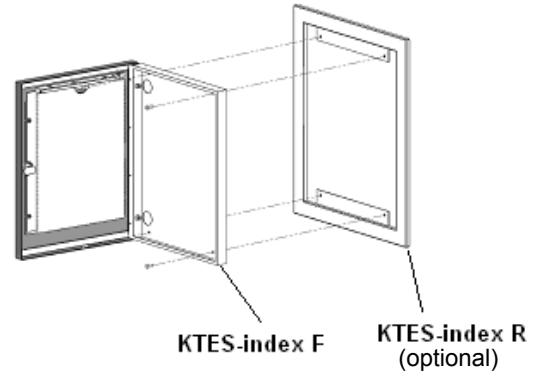


Figure 3

1. Introduction

The KTES Paper Index (KTES-INDEX F) is an optional matching illuminated enclosure. It supports a standard letter size 21.6 x 27.9cm (8 1/2 x 11in) sheet of paper. The paper index kit can be used in two different configurations:

- Flush mounted with a flush mounted KTES (see figure 1). In this configuration, the optional flush mounting frame (KTES-INDEX R) is required.
- Surface mounted with a surface mounted KTES (see figure 2).

Note: For the sheet of paper, allow 1.5 cm (5/8 in) margins at the top and for both sides so all the printed area will be visible once inserted in the index.

	Paper Index	Optional Flush Mounting Frame
Dimensions	10 5/8 x 14 1/2 x 1in (26.9 x 36.8 x 2.4cm)	14 x 17.3/8 x 3/8in (35.7 x 44.1 x 0.8cm)
Power Source	9 to 14Vdc	
Consumption	80mA @ 13.75Vdc	
Unpacking	Included parts: - Paper Index Assembly (KTES-index F) - Install sheet	Included parts: - Flush mounting frame (KTES-index R) - Install sheet

2. Installing the Paper Index

Note: The KTES unit can be installed so the front door can be opened from the right or from the left. To change the opening side, the internal frame has to be reassembled in the proper orientation.

2.1. Mounting

2.1.1 Flush Mounting


- Align the Paper Index (KTES-INDEX F) with the flush mounting frame (KTES-INDEX R) next to the KTES and secure four appropriate screws to the wall surface. Use appropriate wall anchors.

2.1.2 Surface Mounting

- Align the Paper Index (KTES-INDEX F) next to the KTES unit and secure four appropriate screws to the wall surface. Use appropriate wall anchors.

2.2. Wiring

- Ensure that all power (AC mains and battery) is disconnected
- Connect the wires to the KTES board as shown on the right.

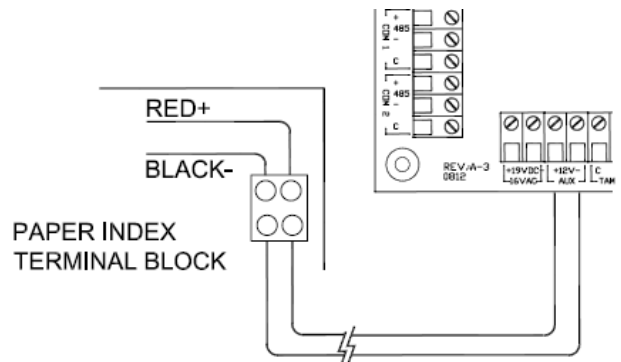

1. Introduction

L'index papier KTES (KTES-INDEX F) est un boîtier éclairé qui peut contenir une feuille de papier format lettre de 21.6 x 27.9cm (8 1/2 x 11po). L'Index Papier peut être installé selon deux configurations différentes:

- Encastré avec l'unité KTES (voir la figure 1). Notez que dans cette configuration, le cadre optionnel (KTES-INDEX R) est requis.
- Installé directement sur la surface du mur avec l'unité KTES (voir la figure 2).

Note : Pour la feuille de papier, prévoyez des marges de 1.5cm (5/8 po) au haut et de chaque côté pour que toute la surface imprimée puisse être visible une fois la feuille insérée dans l'index.

	Index Papier	Cadre Optionnel
Dimensions	10 5/8 x 14 1/2 x 1po (26.9 x 36.8 x 2.4cm)	14 x 17.3/8 x 3/8po (35.7 x 44.1 x 0.8cm)
Source d'Alimentation	9 à 14Vdc	
Consommation	80mA @ 13.75Vdc	
Déballage	Pièces incluses: - Index Papier (KTES-index F) - Feuillet d'installation	Pièces incluses: - Cadre (KTES-index R) - Feuillet d'installation

2. Installation de l'Index Papier

Note: Le KTES peut être installé de façon à ce que la porte puisse s'ouvrir de la droite ou de la gauche. Pour modifier le sens de l'ouverture, le cadre intérieur doit être réassemblé suivant l'orientation appropriée.

2.1. Montage

2.1.1 Montage Encastré

- Positionnez l'Index Papier (KTES-INDEX F) sur le cadre optionnel (KTES-INDEX R) près de l'unité KTES et serrez quatre vis appropriées à la surface du mur. Utilisez des ancrages appropriés.

2.1.2 Montage en Surface

- Positionnez l'Index Papier (KTES-INDEX F) près de l'unité KTES et serrez quatre vis appropriées à la surface du mur. Utilisez des ancrages appropriés.

2.2. Connexions

- Assurez-vous que l'alimentation du KTES (AC et batterie) est coupée
- Branchez les fils à la carte maitresse du KTES tel qu'illustré à droite.

